


มีมาตรการหรือระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูล และระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

[illegible]

✓ มีการดำเนินการ								
1.2.5) ระบบ Compute and Storage มี High Availability โดยสามารถรองรับ failure node ได้อย่างน้อย 1 Node (Server node/Storage Controller/Top of Rack switch ถ้ามี/SAN switch ถ้ามี)	0	0	🔗 เชื่อมโยง		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ ไม่มีการดำเนินการ								
1.2.6) มีการใช้ SSD Caching หรือ All Flash Disk (SSD) ในกระบวนการที่มีความสำคัญ เช่นระบบ HIS	3	0	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.7) มีการทำ RAID ชนิด Redundancy เช่น RAID 1 หรือ 5 เป็นต้นในระบบ Storage ที่มีความสำคัญ (*จำเป็น)	5	5	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.8) Server/Top of Rack Switch ต้องเป็น manage switch ที่ port - ขึ้นอยู่ที่ 10/100/1000 และมี High Availability โดยสามารถรองรับ failure ได้อย่างน้อย 1 ตัว (หากหน่วยงานไม่ Server/Top of Rack Switch ให้พิจารณาที่ Switch ที่ लाग)	5	5	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.9) Server/Top of Rack Switch รองรับที่ 10G เป็นขั้นต่ำ และมี Uplink ที่ 10G เป็นขั้นต่ำ	3	0	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.10) Compute and Storage ต้องมีอย่างน้อย 2 Power Supply ต่อแบบ UPS/Power Distribution Units	3	0	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.11) มีการจัดทำ Microsegmentation ในระบบ Server VM หรือ Kubernetes Group	3	0	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.2.12) มีการติดตั้ง Endpoint Detection and Response (EDR) ใน Server VM ทุกตัว (*จำเป็น)	5	5	🔗 ดูหลักฐาน		✓	✓		✎ แก้ไข
✓ มีการดำเนินการ								
1.3) ระบบสำรองข้อมูล								
1.3.1) มีการสำรองข้อมูลตาม 3-2-1 ตลอดเวลา 3 ชุดข้อมูล 2 Media 1								



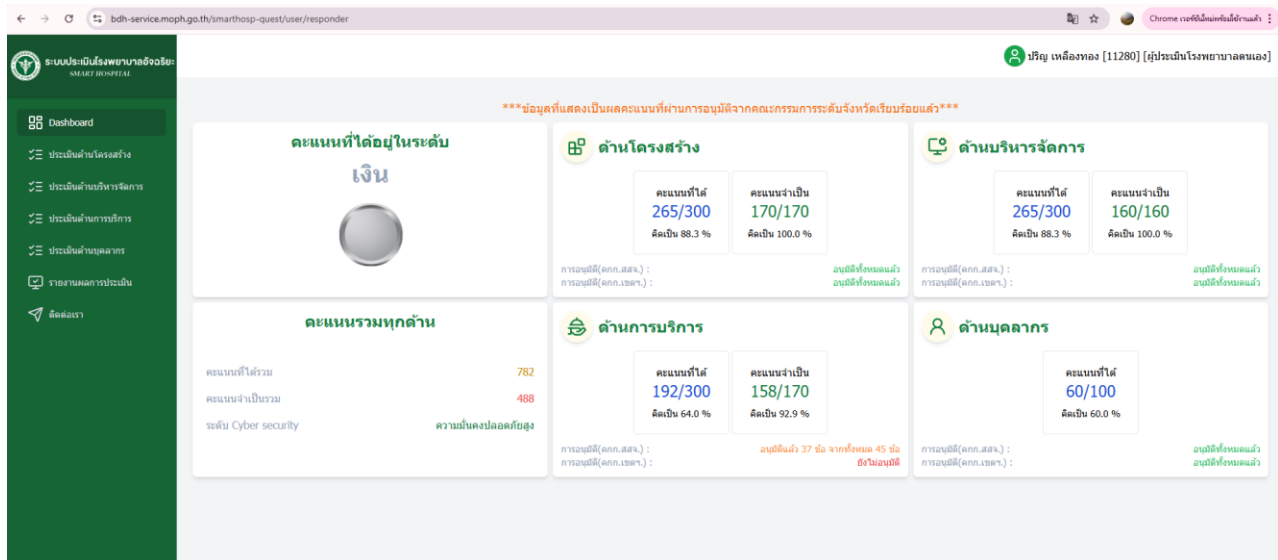




On-Line UPS




INPUT BATTERY OUTPUT LOAD



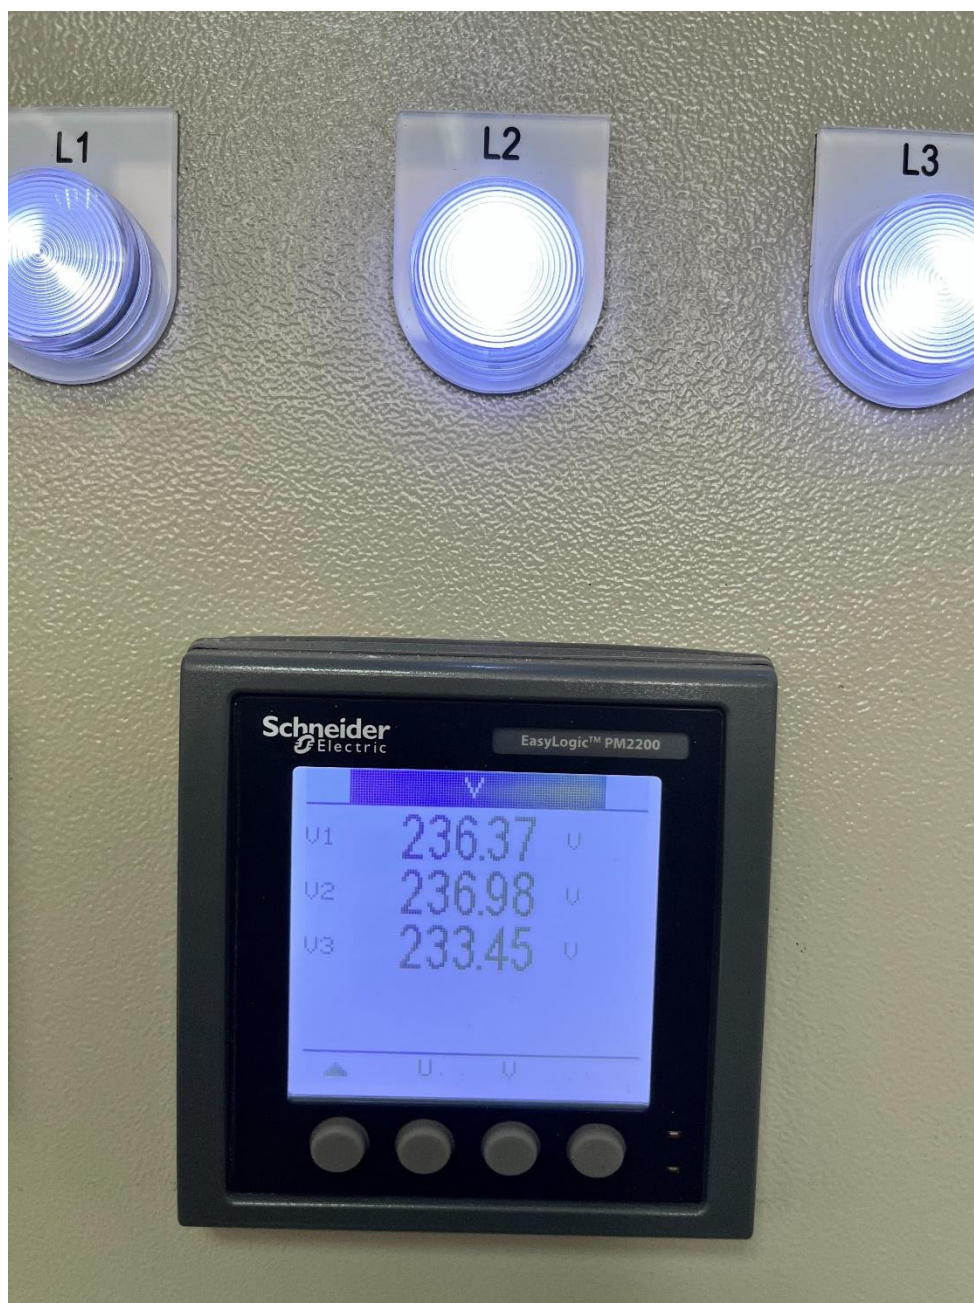



เปิด
ON
OFF
ปิด




13:06

5G 66



DR Site2 •

Delete

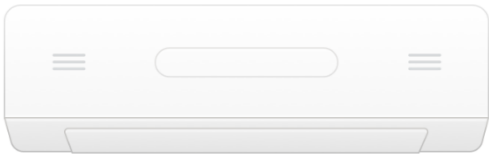

— 19°C +

Set Temperature



Mode: cold



Speed: auto

Switch

11:30

5G 72



Breaker DR site

Temp_server1

69.5°F 48 %



Smoke Detector S...



DR Site2



สมาร์ท IR 2

24.8°C 49 %



DR Site1



สมาร์ท IR

27.8°C 45 %



Smoke Detector...



ควบคุมแอร์server

On °C 22.4°C 44 %



บ้าน



Room



อัจฉริยะ



Smart



ฉัน

13:07

5G 66



Air samsung



33°
Out Temp

22.2°
Room Temp

46%
Room Humidity

Controls



POWER
ON



Cold



Low



Timing



ECO


13:06

5G 66



Samsung

Delete

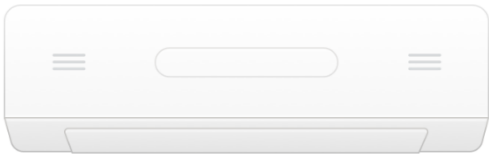

— 20°C +

Set Temperature



Mode: cold



Speed: low

Switch

13:07

5G 66



Temp_server1



อุณหภูมิ

70.7 °F

ความชื้น

49 %




อุณหภูมิ สะดวกสบาย,แอร์ สะดวกสบาย



อุณหภูมิ °F



ความชื้น %

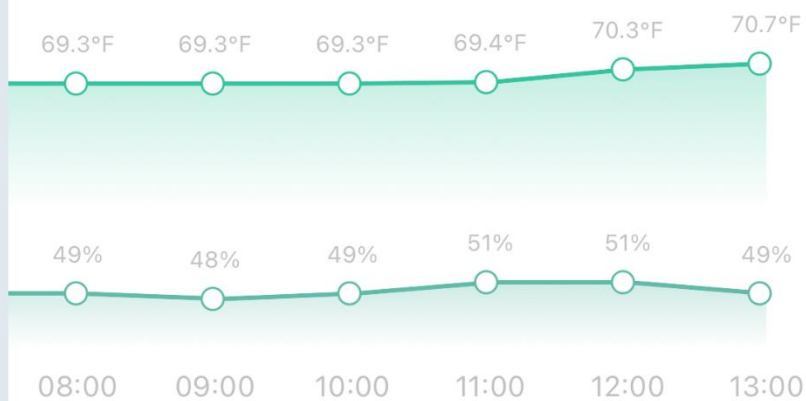

ปราดเปิด



+ ไร้ตะกร้า

ซื้อทันที

Special Price!

Lenovo

Lenovo ThinkSystem SR650 V2

2x Intel Xeon Gold 6326 16C 185W 2.9GHz Processor

2x 16GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM

4x 2.5" Multi Vendor 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD

ThinkSystem 2U 2.5" Chassis with 8, 16 or 24 Bays

ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter

ThinkSystem 2U 8x2.5" SAS/SATA Backplane

ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter

2x ThinkSystem 750W 230V/115V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply v2

2x ThinkSystem 2U PCIe Gen3 x16/x8/x8 Riser 1 or 2

2x 2.8m, 10A/120V, C13 to NEMA 5-15P (US) Line Cord

6x ThinkSystem 2U V3 Standard Fan Module

ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade

ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit v2





			unauthorized firmware updates
Power supplies	• 2x Hot-swap PSUs up to 1100W, Platinum • 750W Hot-swap Titanium PSU • -48V DC power for Telco • 240V HVDC support in China	• 2x Hot-swap PSUs up to 1800W, Platinum • 750W Hot-swap Titanium PSU • -48V DC power for Telco • 240V HVDC support in China	• Expanded power supply portfolio for exact configuration required and sharing with rest of the 2-socket/4-socket ThinkSystem V2 servers

Components and connectors

